

# Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1



## Область применения

Техническое обслуживание и очистка зданий.


### **!** Важно - соблюдайте следующие требования:

- + С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение или система защиты от падения.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены со смещением друг к другу. Максимальная длина пролета лестницы не должна превышать 10 м.
- + Передний край перекладины должен находиться на расстоянии не менее 200 мм от стены; при выступах 150 мм.
- + Если по конструктивным причинам смещение невозможно, то лестница может быть спроектирована как одномаршевая более 10 м. Лестница должна быть оборудована системой защиты от падения и складной платформой для отдыха.
- + Для боковых переходов лестницы должны быть смонтированы выше мин. на 1,68 м.
- + Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, то необходима установка выходной площадки для уменьшения зазора.
- + В местах выхода требуется компоненты защиты от падения - либо ограждения вправо и влево (не менее 1500 мм от центральной оси лестницы) или ограждение в виде прохода (мин. длина 2000 мм).
- + Чтобы предотвратить падение через проем в ограждении, он должны быть оборудованы блокировкой прохода.
- + Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие подъем посторонних лиц по стационарной лестнице.

Отдельные проекты могут быть решены по запросу.

## Одномаршевая стационарная лестница

## Многомаршевая стационарная лестница

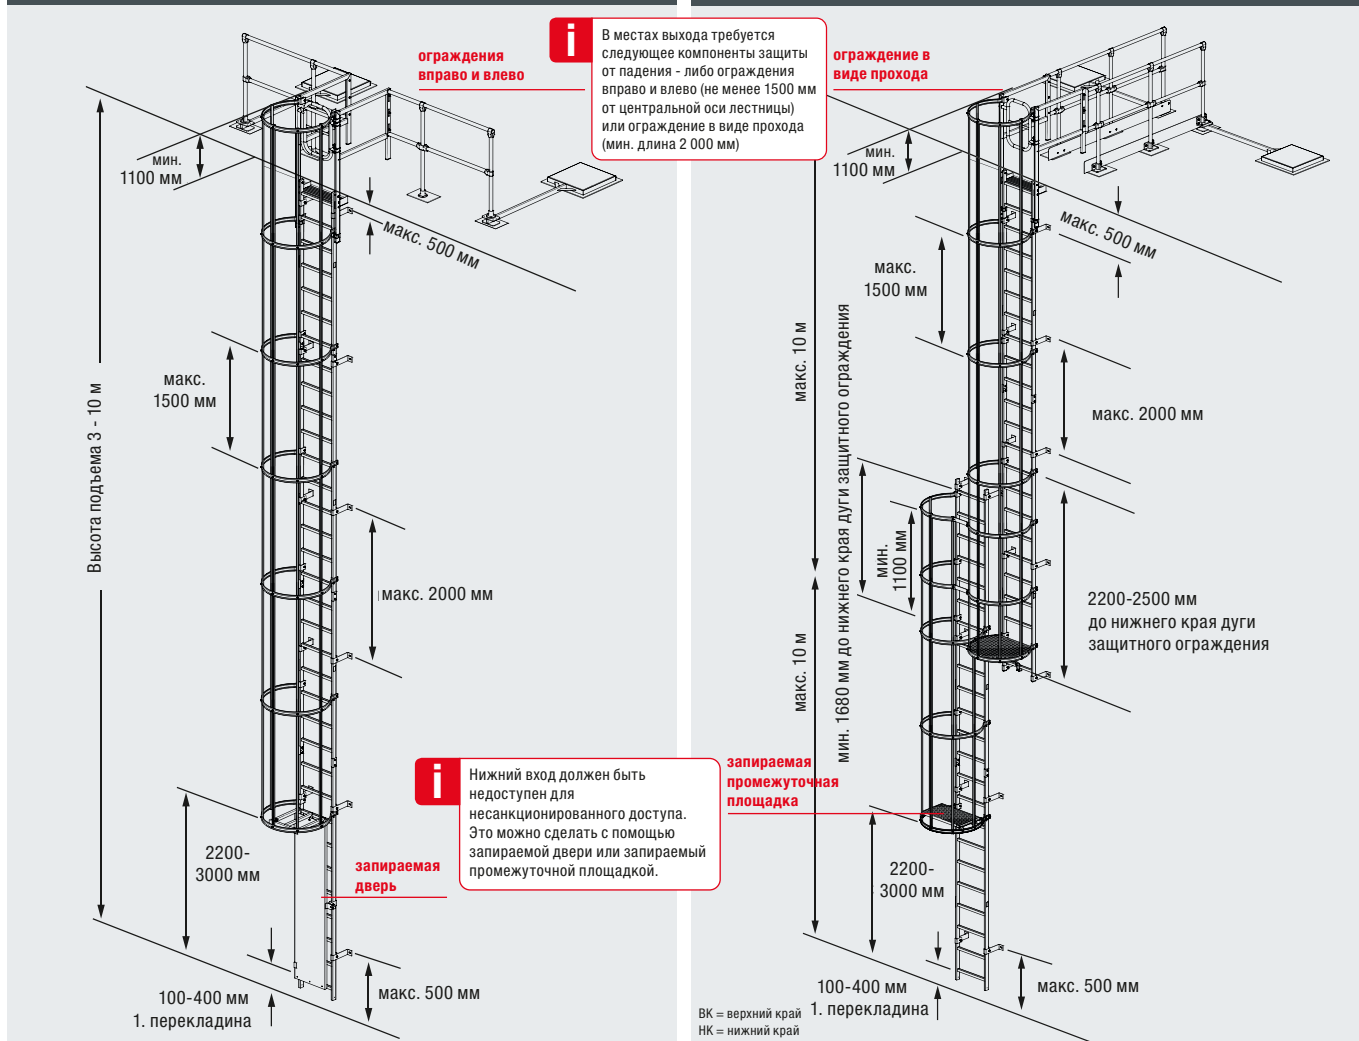

# Стационарные лестницы по норме DIN 14094-1

## Эвакуационные системы

Certificate  
DIN 14094-1  
Norm

### Область применения

Эвакуационные лестницы представляют собой конструкции, по которым люди могут быть спасены в случае опасности. Так же по ним можно эвакуироваться самостоятельно.

### Планирование и использование

При планировании консультируйтесь с органами противопожарной безопасности. В местах входа, выхода и перехода на высоте более 1 метра необходимо монтировать поручни.

### Важно – соблюдайте следующие требования:

- + Защитное ограждение должно монтироваться всегда.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены с перекрытием друг к другу.  
Максимальная длина лестничного марша не должна превышать 6 м.
- + Для боковых переходов по балконам лестницы должны быть как минимум на 1680 мм выше.
- + Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, закажите подходящую выходную площадку для уменьшения зазора.

Отдельные проекты могут быть решены по запросу.

